

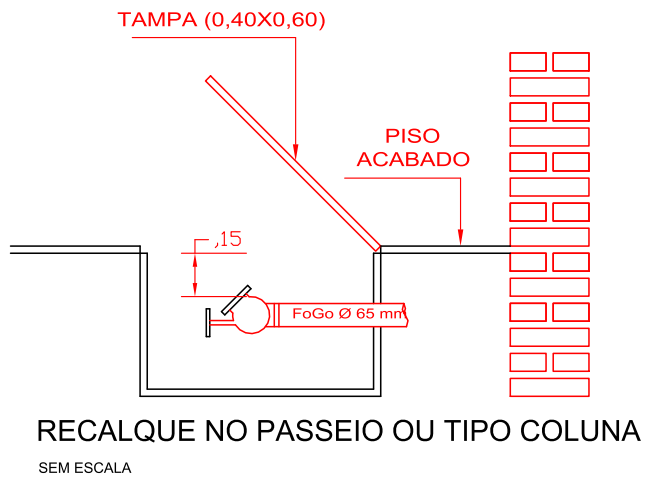



INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS							
EXTINTORES IT 21/04	OBEDECERÁ A IT 21/11 - DE 56.819/11 ÁGUA PRESSURIZADA - 2A PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B/C				ACESSO DE VIATURA	OBEDECERÁ A IT 06/11 - DE 56.819/11	
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OBEDECERÁ A IT 18/11 - DE 56.819/11 AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA				SEGURANÇA ESTRUTURAL	OBEDECERÁ A TABELA A DA IT 08/11 - DE 56.819/11	
ALARME E DETECÇÃO	OBEDECERÁ A IT 19/11 - DE 56.819/11				COMPART. HORIZONTAL	NÃO EXIGIDO.	
HIDRANTE	TODOS OS DADOS ESTÃO NO MEMORIAL DE CÁLCULO HIDRÁULICO				COMPART. VERTICAL	NÃO EXIGIDO.	
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 20/11				SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	CÁLCULO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NBR 9077 E IT 11/14 - DE 56.819/11	
BRIGADA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/14				PLANO DE INTERVENÇÃO	ISENTO	
CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual 56819/11					CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A ALTURA		
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos	TIPO	DENOMINAÇÃO	ALTURA
H	CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS	H-6	Clínicas médicas, consultórios, ambulatórios Todos sem internação	CLÍNICAS E AMBULATÓRIOS	II	EDIFICAÇÃO BAIXA	Abaixo de 6 m
CARGA INCÊNDIO - IT 14/2011					CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO		
Ocupação	Descrição	Divisão	CARGA INCÊNDIO		PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A
H	Clínicas médicas, consultórios, ambulatórios Todos sem internação	H-6	BAIXO: 300 MJ/M2		PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A ou IV-A
					TETO e FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A ou III-A




DETALHE: FIXAÇÃO EXTINTORES
SEM ESCALA






DETALHE DO HIDRANTE
SEM ESCALA



DETALHE | ESCADA
SEM ESCALA



DETALHE DO CORRIMÃO
SEM ESCALA



LIGAÇÃO DA BOMBA
SISTEMA HIDRÁULICO
S/ESC.

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:
WALDEMAR PACIFICO DE O. JUNIOR
CREA: 5061473920
engwaldemar@hotmail.com

	HIDRANTE SIMPLES INTERNO		BOTOEIRA QUEBRA/VIDRO ALARME		EXTINTOR CO2 5-B:C		CHAVE ELÉTRICA PRIMÁRIA
	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA		DETECTOR FUMAÇA		EXTINTOR P.Q.S. 20-B:C		CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA
	BOMBA DE INCÊNDIO		ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA (BALIZAMENTO)		EXTINTOR ABC 2-A:20B:C		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)
	REGISTRO DE RECALQUE		BATERIA DO ALARME SONORO		CARRETA DE H2O. 10-A		PARA-RAIO
	RESERVA DE INCÊNDIO		CENTRAL DETECTORES/ALARME		CARRETA DE P.Q.S. 80-B:C		DIREÇÃO DO FLUXO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		SIRENE ALARME DE INCÊNDIO		CARRETA DE CO2 10-B:C		SAÍDA FINAL DE EMERGÊNCIA
	BATERIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		DETECTOR CALOR		CENTRAL DE G.L.P.		ENTRADA P/ CORPO DE BOMBEIROS
	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO)		EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 2A		BARRA ANTI-PÂNICO		ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA FIXO DE EFE

PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		FL 01/03
PLANTA, COBERTURA PISCINAS E SAUNA		
 ENGENHARIA DE SEGURANÇA ENGENHARIA ELÉTRICA (14) 99740-1531	PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
	RESP. PELO USD.	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES E RAIS MULHER
	LOCAL	AV. BRASIL, 686 ESQ. RUA IGNACIO ANSELMO, 815 CENTRO - LENÇÓIS PAULISTA - SP
DATA: 10/08/2017		DESENHO: Miguel A. Baptista